

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Za Stadionem 1155 a 1156**

PSČ, místo: **697 01 Kyjov**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2094,26 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,39 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **1673,00 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

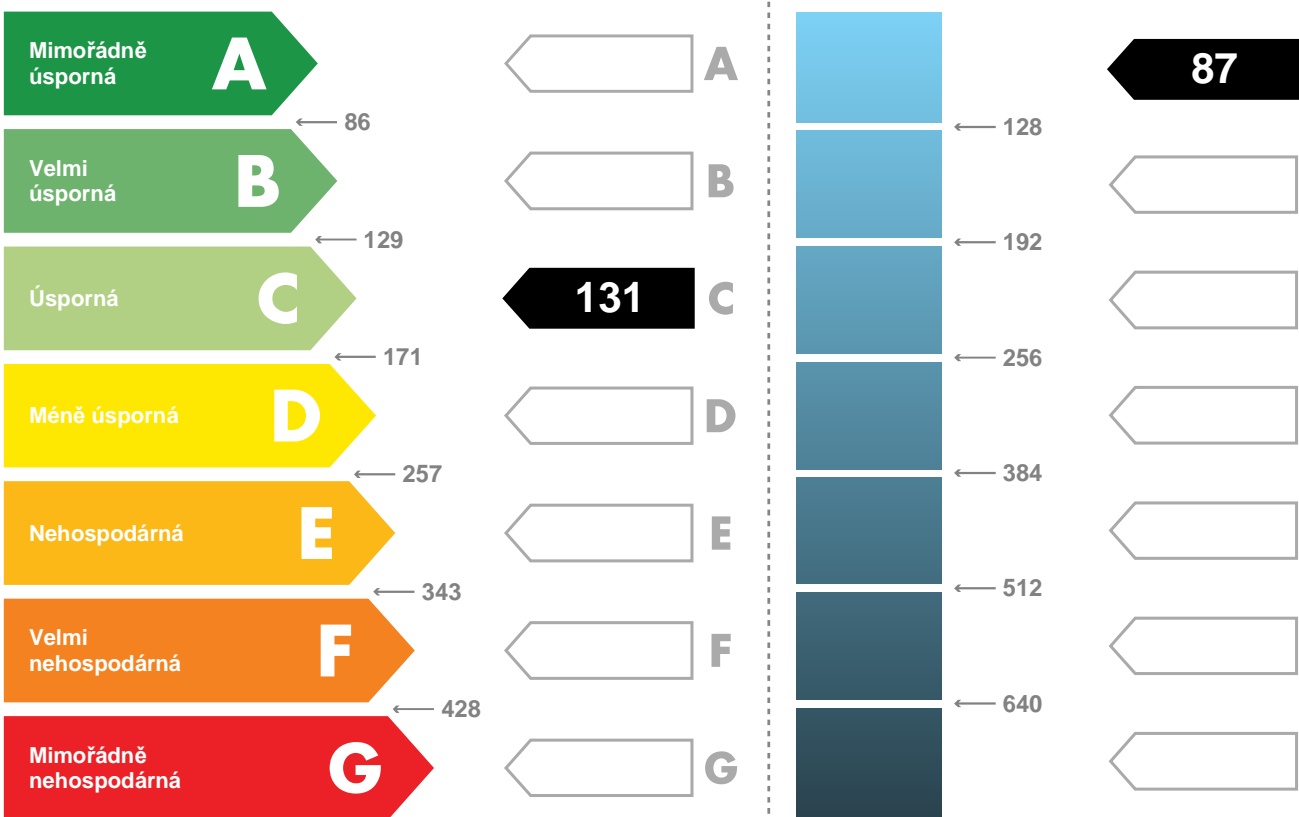

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**219,2**

**145,7**


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

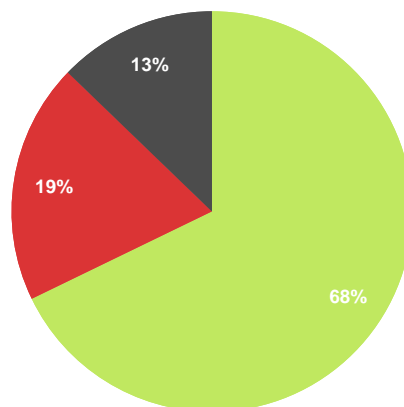

■ Soustava CZT > 80% - 148,6  
■ Zemní plyn - 42,5  
■ Elektrina ze sítě - 28,0

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná								
<b>A</b>				<b>8</b>				
<b>B</b>								
<b>C</b>	<b>Dop.</b>	<b>89</b>				<b>30</b>	<b>4</b>	
<b>D</b>	<b>0,52</b>							
<b>E</b>								
<b>F</b>								
<b>G</b>								
Mimořádně nešopná								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>148,6</b>		<b>13,4</b>		<b>50,1</b>	<b>7,0</b>	

Zpracovatel: **Ing. Stanislava Brichtová**

Kontakt: **s.brichtova@seznam.cz**

tel. 724 593 313

Osvědčení č.: **0972**

Vyhotoveno dne: **17.12.2014**

Podpis: